

FEDLAP

Projekt: **Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat építése**
7720 Pécsvárad, Koosuth L. u. Hrsz.:916

Tervező cég: **Kellényi Mérnök Iroda**
VILLAMOS TERVEZÉS, SZAKTANÁCSADÁS
7633 Pécs, Páfrány utca 41.
Email: terv.kellenyi@yahoo.com

Vezető tervező: Kellényi István
Tervezői névj.sz.: Vn-T-02-0474

Tervfajta: KIVITELI TERV

Terv: **F jelű főelosztó**

Az ELOSZTÓ BERENDEZÉSt felirati táblákkal kell ellátni a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és az áramköri számokhoz tartozó megnevezésekkel.
Az elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvány "Ellenőrzött elosztóberendezések"-re vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.


Gyártmányok:

SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA kiselosztó
A fenti gyártmányok műszaki színvonalát képviselnek.
Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

Az ELOSZTÓ BERENDEZÉSben min.20% tartalék hely szükséges!


Névl. feszültség: Ue=400/230V AC
Névl. szigetelési feszültség: Ui=0,5kV
Névl. áramerősség: In=160A
Névl. feltételes zárlati áram: Icc=10kA
Névl. frekvencia: f=50Hz
Védettségi fokozat: IP30
Hibavédelem módja: TN-S
Elhelyezés: Süllyesztetten maszkos kivitel

Változások			Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés Szaktanácsadás 7633 Pécs, Páfrány u. 41. Tel: 20/438-1861	Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3.	Tervező: Kellényi István Vn-T-02-0474	Dátum:		Rajzszám: Ge-7	
Jel	Dátum	Név						Munkaszám: 18/03	
						Lapok száma: 1			
						Lap: 1		Fájl név:	

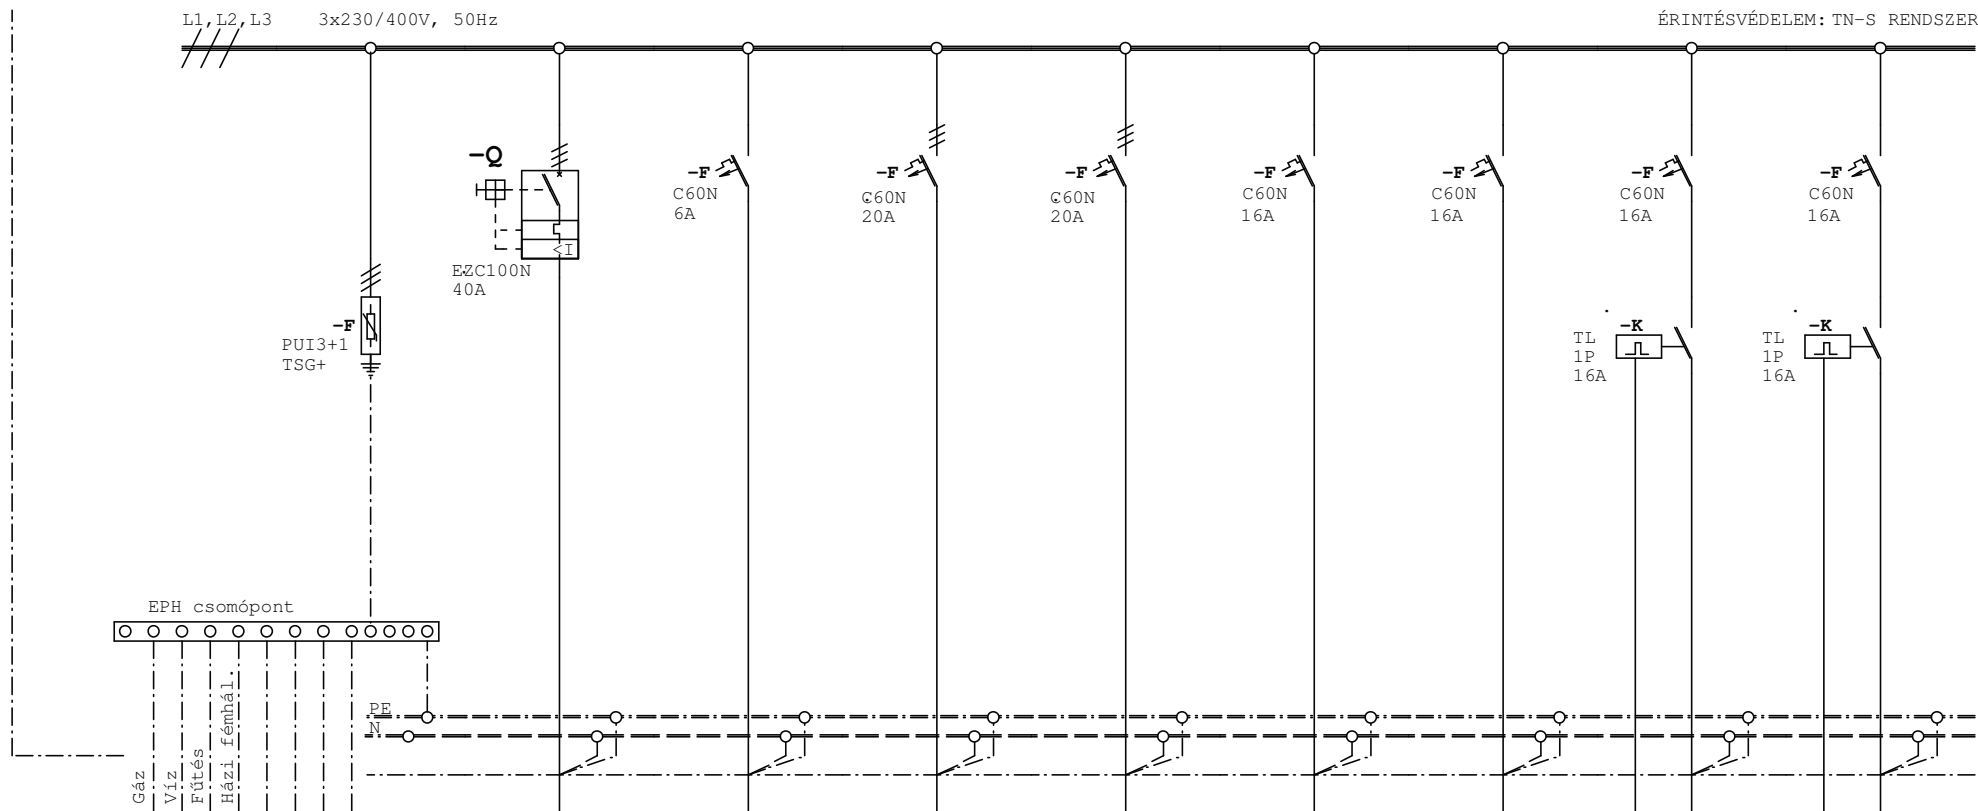


MEZŐSZÁM										
LEÁGAZÁSSZÁM		0	1	2	3	4	5	6	7	8
MEGNEVEZÉS			Betáp	Kijáratjelző	K jelű elosztó	E jelű leosztó	Rack szekr.	Napelem	Lépcsőh.vil.	Közlekedő vil.
TELJESÍTMÉNY (kW)										
VEZETÉK	TÍPUS		NAYY	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U
	KERM. (mm ²)		5x25	3x1,5	5x4	5x4	3x2,5	3x4	2x1,5 3x1,5	2x1,5 3x1,5

Változások			Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés Szaktanácsadás 7633 Pécs, Páfrány u. 41. Tel: 20/438-1861	Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3. Tervező: Kellényi István Vn-T-02-0474	Létesítmény: Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat 7720 Pécsvárad, Koosuth L. u. Hrsz. Terv: F jelű főelosztó	Dátum:	Rajzszám: Ge-7 Munkaszám: 18/03 Fájl név:
Jel	Dátum	Név					
						Lapok száma: 3	
						Lap: 1	

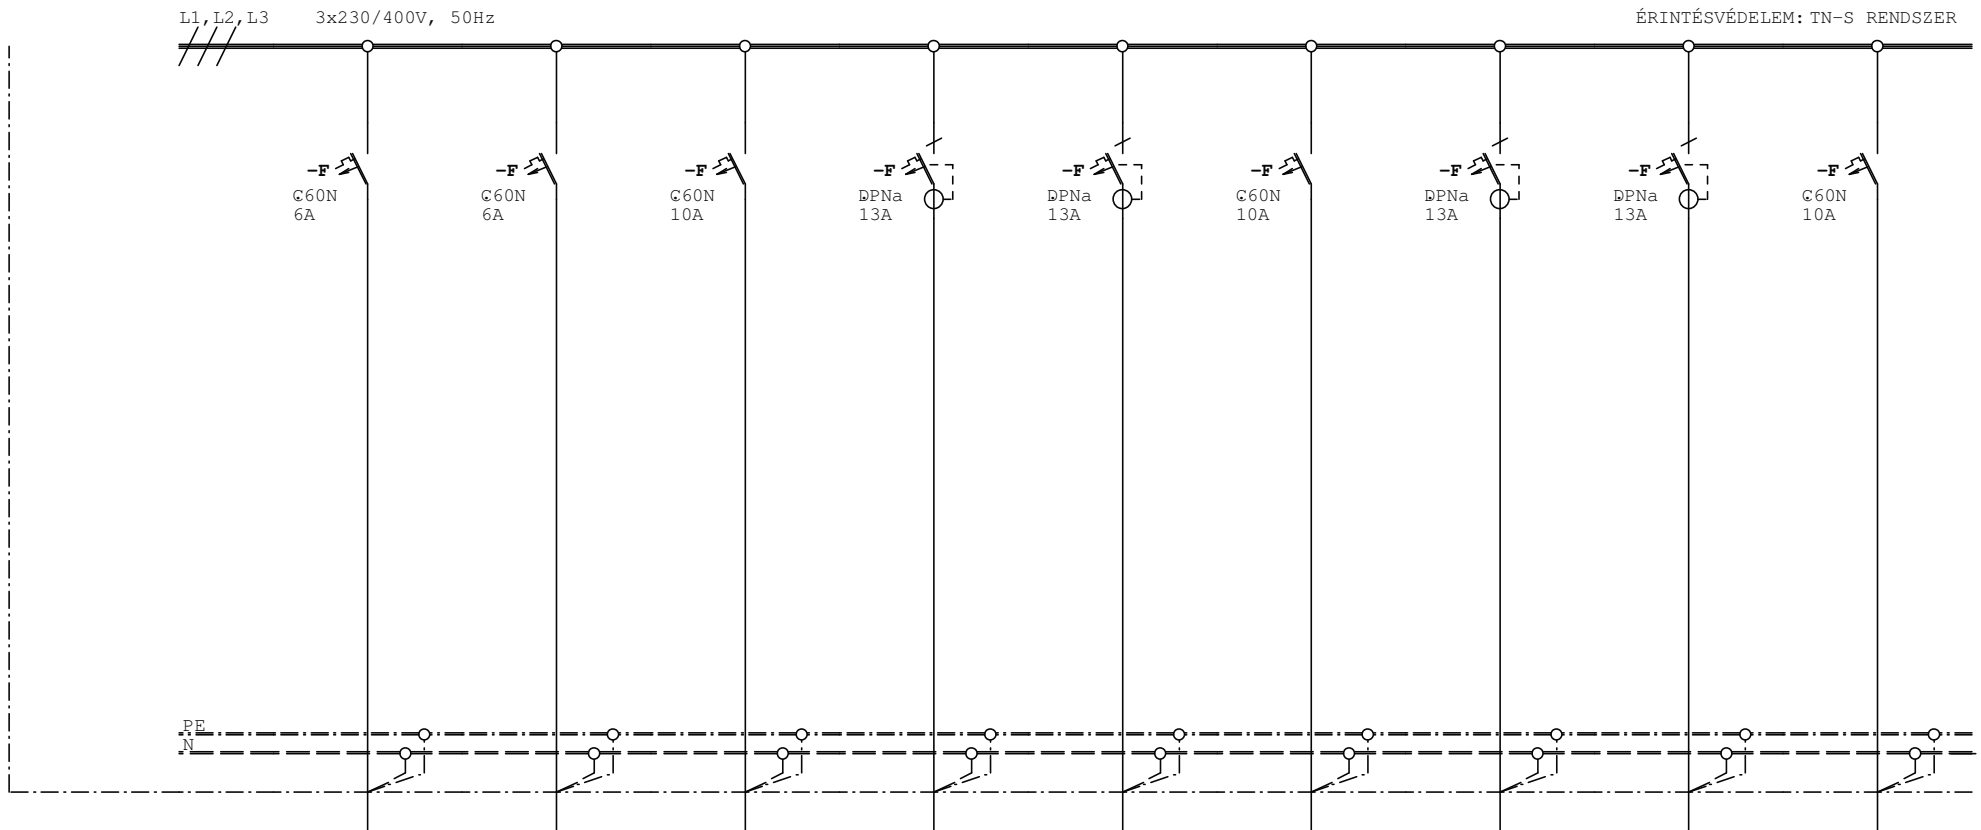

MEZŐSZÁM										
LEÁGAZÁSSZÁM		9	10	11	12	13	14	15	16	17
MEGNEVEZÉS		Mozgássérült jelzés	Külső vil.	Világítás	Rendelő dug.	Rendelő dug.	Világítás	Védőnői dug.	Védőnői dug.	Világítás
TELJESÍTMÉNY (kW)										
VEZETÉK	TÍPUS	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U	H07V-U
	KERM. (mm ²)	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

Változások			Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés Szaktanácsadás 7633 Pécs, Páfrány u. 41. Tel: 20/438-1861	Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3. Tervező: Kellényi István Vn-T-02-0474	Létesítmény: Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat 7720 Pécsvárad, Koosuth L. u. Hrsz. Terv: F jelű főelosztó	Dátum:		Rajzszám: Ge-7	
Jel	Dátum	Név						Munkaszám: 18/03	
						Lapok száma: 3			
						Lap: 2		Fájl név:	



MEZŐSZÁM					
LEÁGAZÁSSZÁM		18	19	20	21
MEGNEVEZÉS		Iroda dug.	Takarító dug.	Tartalék	Tartalék
TELJESÍTMÉNY (kW)					
VEZETÉK	TÍPUS	H07V-U	H07V-U		
	KERM. (mm ²)	3x1,5	3x1,5		

Változások			Kellényi Mérnök Iroda Villamos tervezés Szaktanácsadás 7633 Pécs, Páfrány u. 41. Tel: 20/438-1861	Megbízó: Pécsvárad Város Önkormányzata 7720 Pécsvárad Szentháromság tér 3. Tervező: Kellényi István Vn-T-02-0474	Létesítmény: Orvosi ügyelet és védőnői szolgálat 7720 Pécsvárad, Koosuth L. u. Hrsz. Terv: F jelű főelosztó	Dátum:		Rajzszám: Ge-7	
Jel	Dátum	Név						Munkaszám:	
						Lapok száma: 3		18/03	
						Lap: 3		Fájl név:	